


1. Gniazdo 230V, 2kW, bezpiecznik B 10A (podgrzewacz wody)
2. Puszka 230V, 1,8kW, bezpiecznik C25A (elektrolizer OXA-100)
3. Puszka alarmowa (elektrolizer OXA-100)

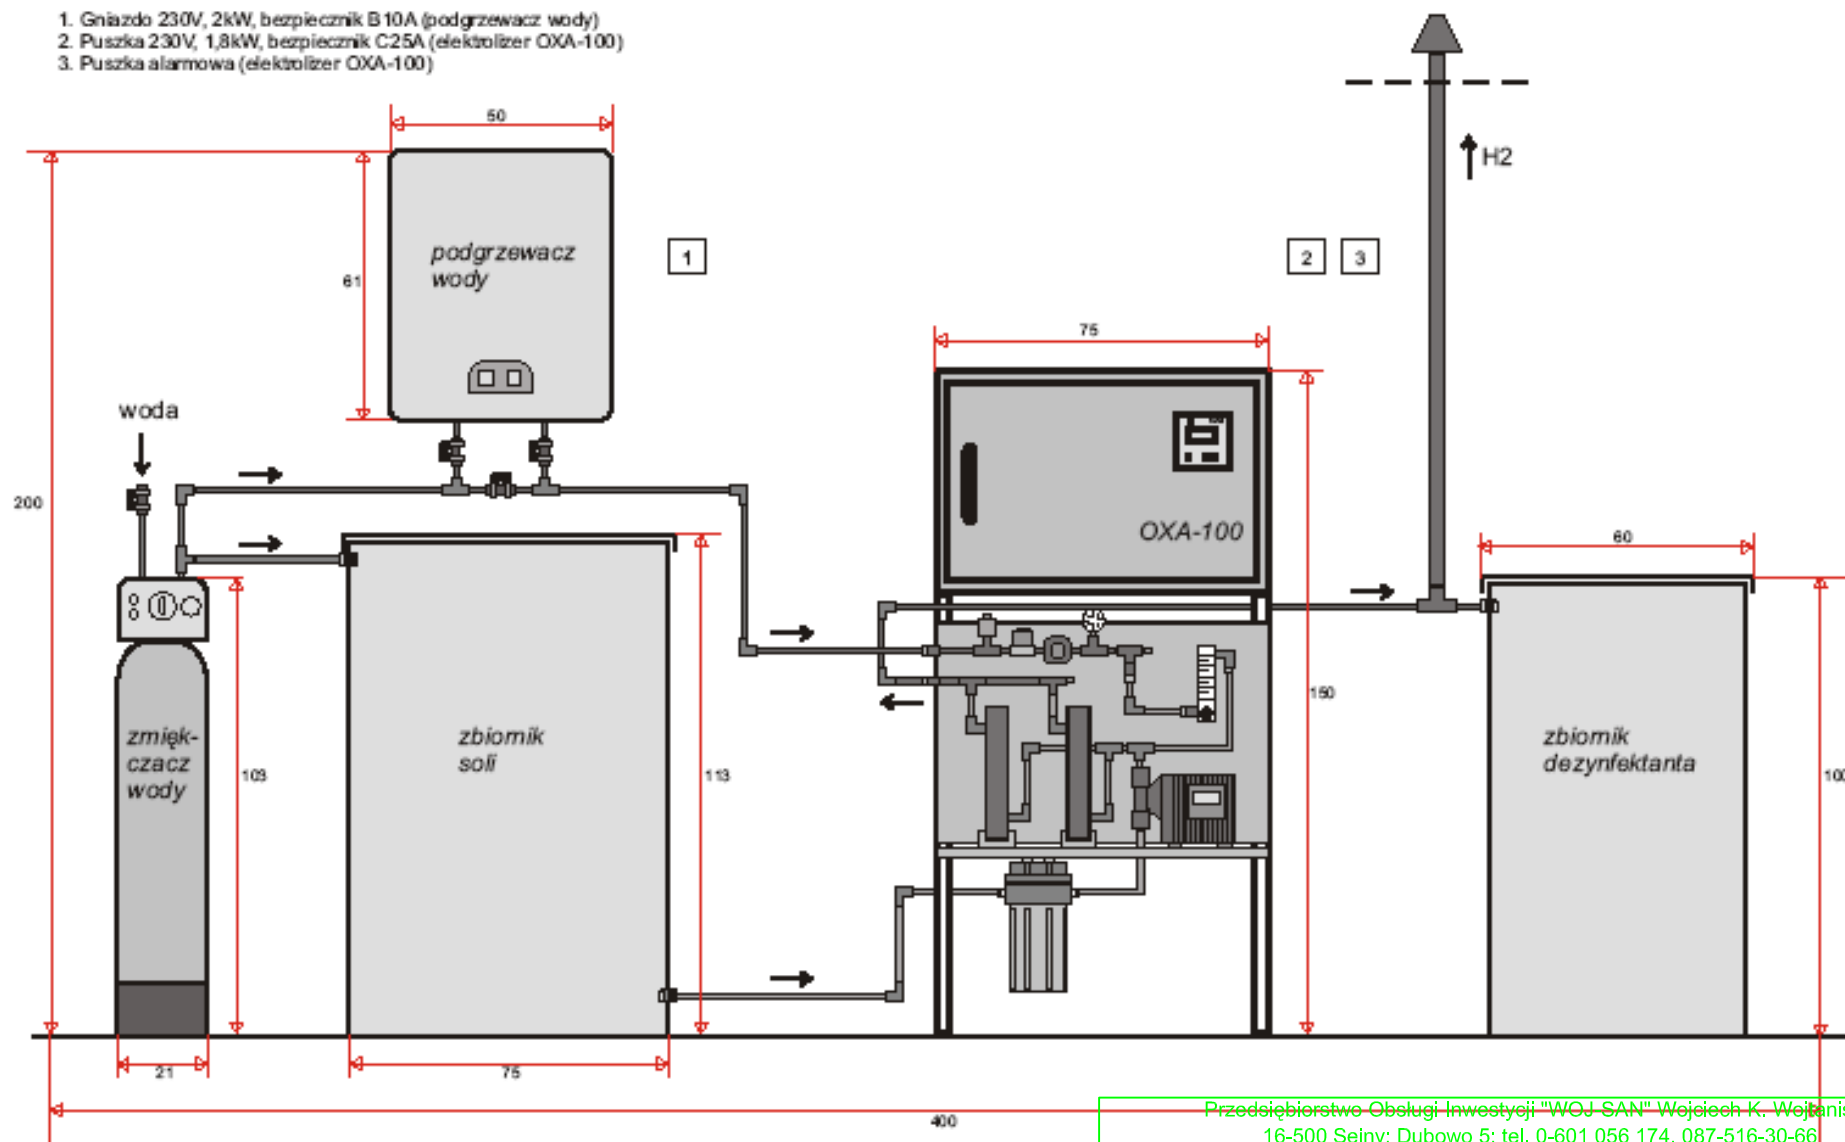

SKŁADNIKI SYSTEMU OXA-100

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "WOJ SAN" Wojciech K. Wojtanis 16-500 Sejny; Dubowo 5; tel. 0-601 056 174, 087-516-30-66			
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOJE GM. DUBENINKI			
Temat: TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY SCHEMAT ZESTAWU DEZYNFEKTATORA		skala b/s	Nr rys. <b>10/S</b>
Adres: Łoje , 19-504 Dubeninki dz. nr. 239/22			
Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis
inż. Wojciech K. Wojtanis	PDL/0046/PWOS/04	02.2007	
Sprawdzający: mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	02.2007	