


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA  
WODY - ŁOJE

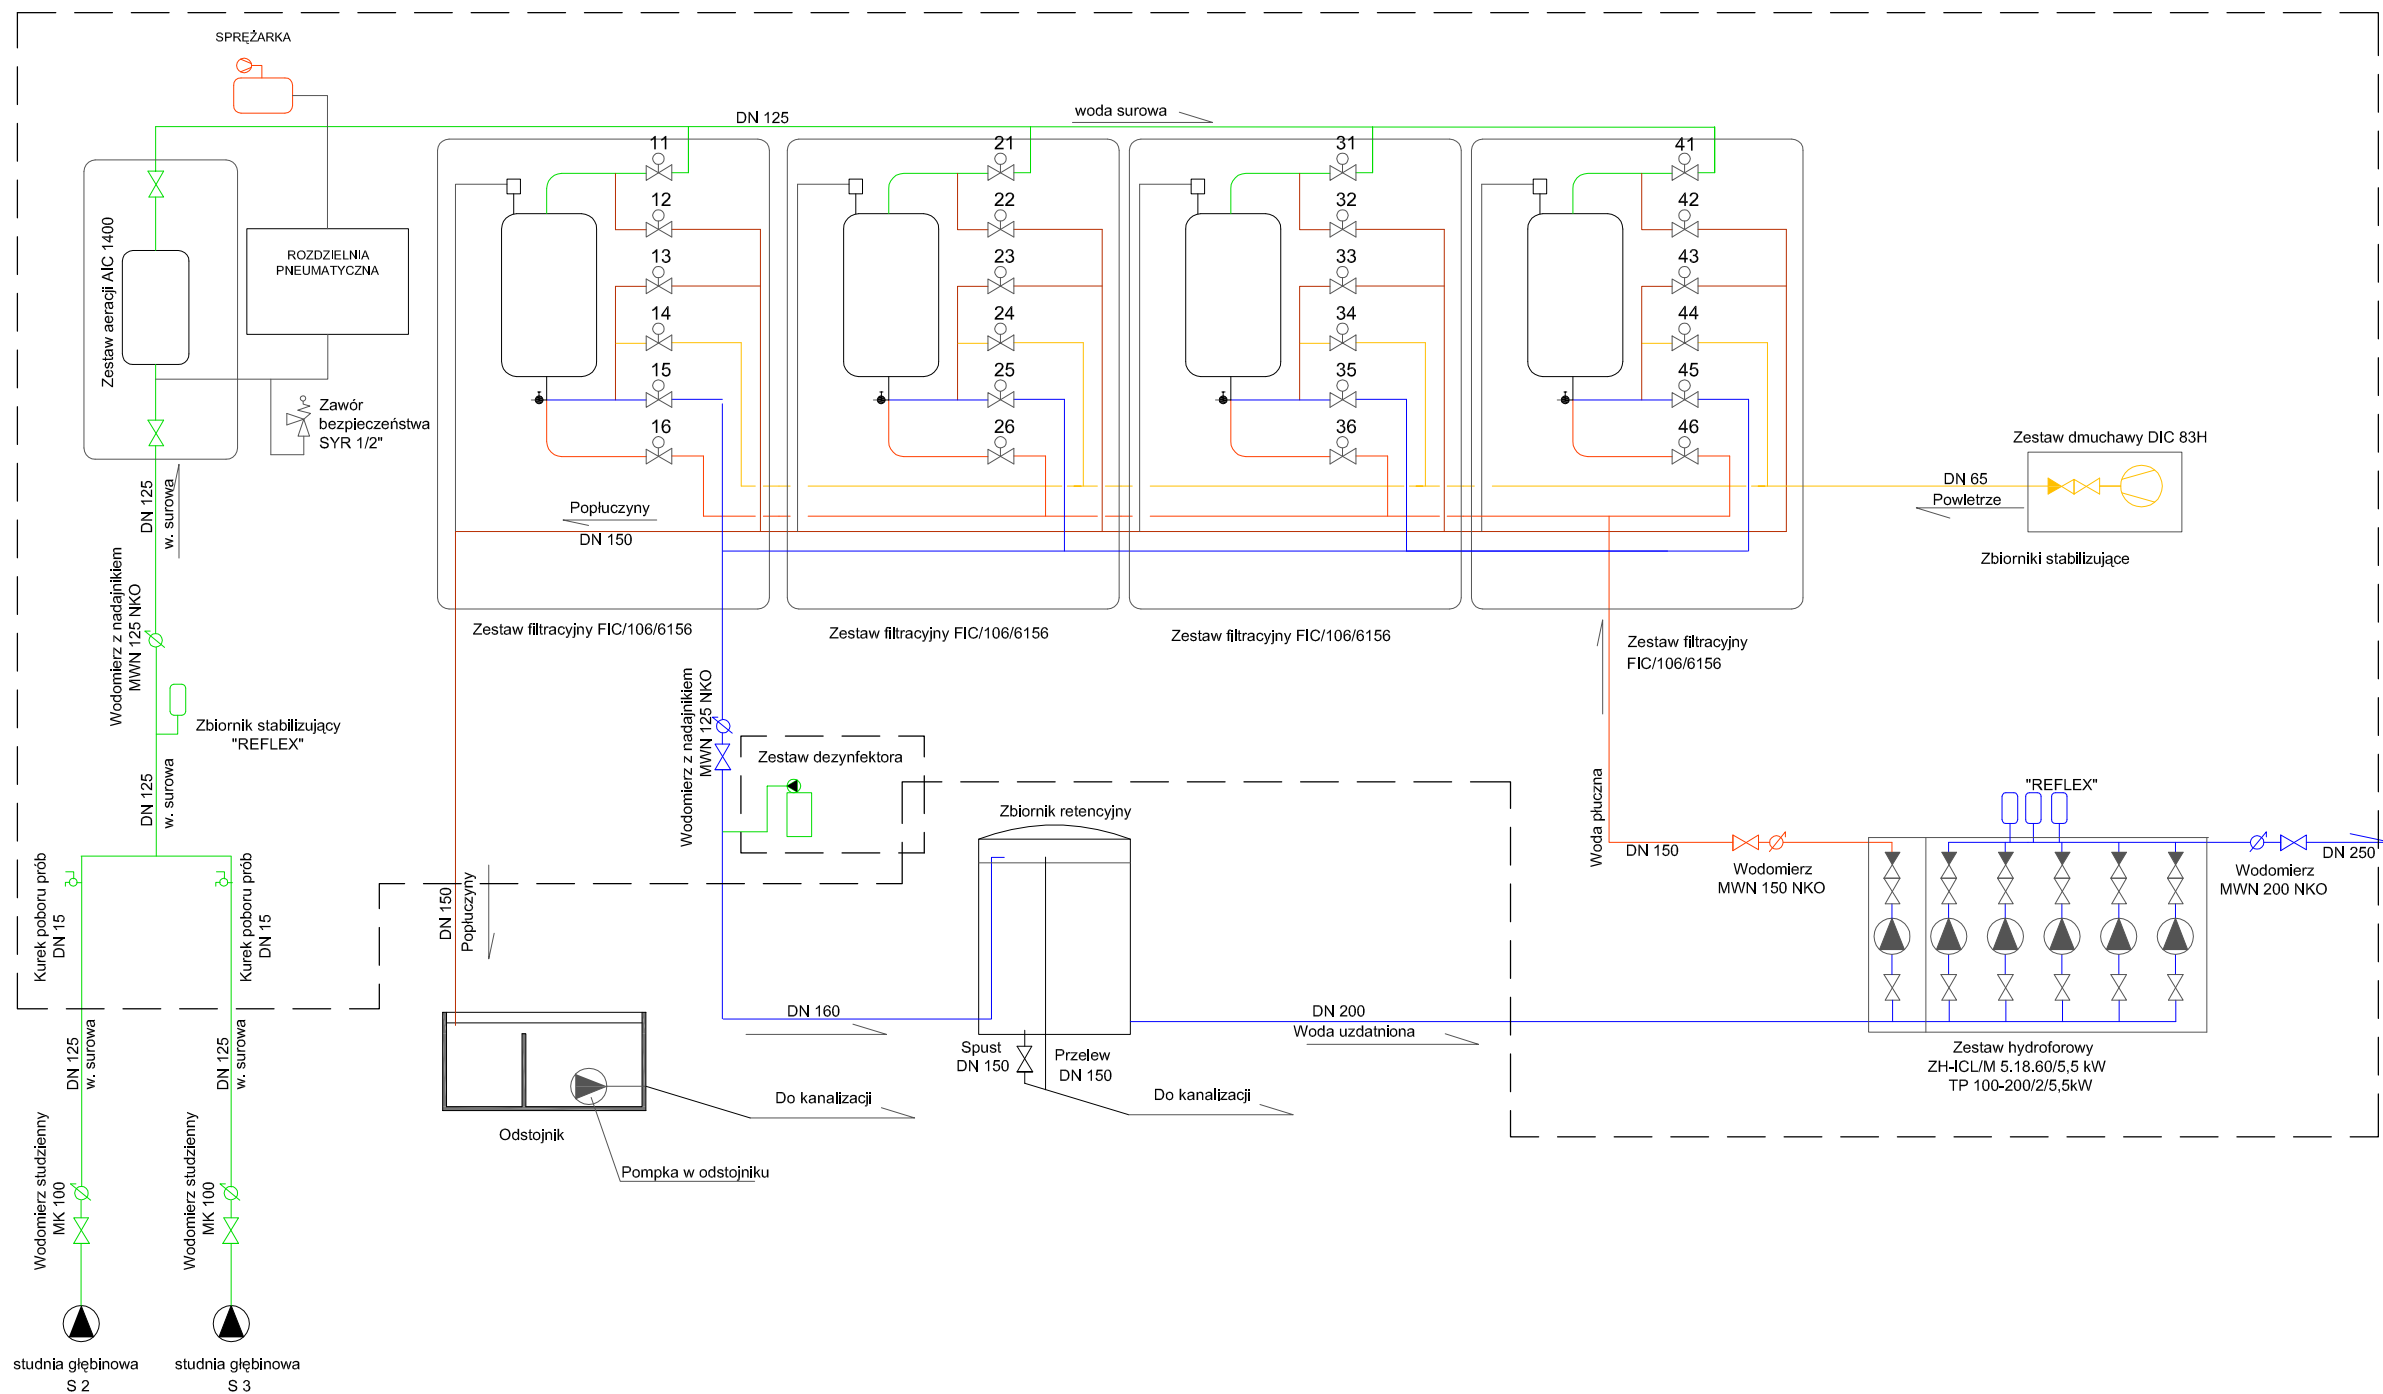

11, 21, 31 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA  
12, 22, 32 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY  
13, 23, 33 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU  
14, 24, 34 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE  
15, 25, 35 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA  
16, 26, 36 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PŁUCZNA

|   |                  |         |        |
|---|------------------|---------|--------|
| Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "WOJ-SAN" Wojciech K. Wojtanis<br>16-500 Sejny; Dubowo 5; tel. 0-601 056 174, 087-516-30-66 |                  |         |        |
| Objekt: STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOJE GM. DUBENINKI  |                  |         |        |
| Temat: Schemat technologii uzdatniania wody   | skala b/s        | Nr rys. |        |
| Ades: Łoje, 19-504 Dubeninki; dz. nr :239/22  |                  | 3/S     |        |
| Inwestor: Wójt Gminy Dubeninki  |                  |         |        |
| Projektant  | Nr uprawnień     | Data    | Podpis |
| inż. Wojciech K. Wojtanis   | PDL/0046/PWOS/04 | 02.2007 |        |
| Sprawdzający<br>mgr inż. Danuta Piszczatowska   | SUW-75/90        | 02.2007 |        |