


# PRZĘSKO PEŁNE 1 : 20

STALOWE


SIATKA  
DRUCIANA

LINKI USZTYWIAJĄCE  
SIATKĘ

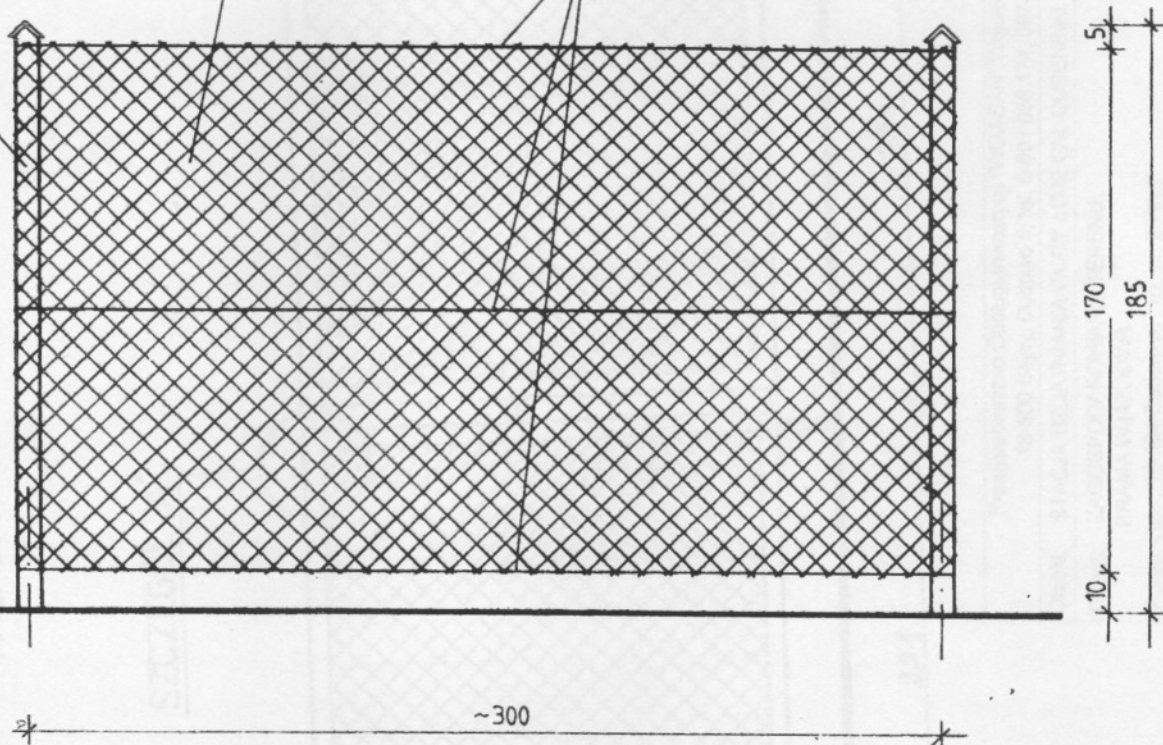

## UWAGI:

1. FUNDAMENTY pod słupki stalowe wykonać z betonu B15. Głębokość posadowienia -0,80m. od poziomu terenu.
2. SŁUPKI STALOWE - do których mocowana jest siatka wykonać z rury stalowej o średnicy 70mm. Osadzone słupki w stopie betonowej powinny wiązać przez co najmniej 3 dni. Dopiero po tym czasie można przystąpić do napinania linek usztywniających siatkę, uważając by nie naruszyć osadzonych słupków. Linki mocuje się do słupków śrubami zakończonymi haczykami.
3. OGRODZENIE Z SIATKI - w segmentach powtarzalnych szer.3,00m. W segmencie wykonać furtkę wejściową. Siatkę do słupków z rur stalowych mocuje się przy użyciu linek (prętów płaskich lub okrągłych) wplecionych w oczka siatki. Siatka powinna być napięta sztywno przy jednoczesnym zachowaniu kształtu oczek
4. FURTKA WEJŚCIOWA - Zaprojektowano szerokości 0,9m. Furtkę wykonać z siatki stalowej w ramie z kątownika 45x45x5mm i zamocować do słupka stalowego.
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Przed pomalowaniem elementów stalowych należy dokładnie oczyścić je z rdzy i pokryć powierzchnię podkładem antykorozyjnym. Całość pomalować farbą olejną w kolorze zielonym.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "WOJ-SAN" Wojciech K. Wojtanis 16-500 Sejny; Dubowo 5; tel. 0-601 056 174, 087-516-30-66			
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY ŁOJE GM. DUBENINKI			
Temat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, OGRODZENIE STACJI UZDATNIANIA WODY		skala 1:20	Nr rys. <b>6/Z</b>
Adres: Łoje , 19-504 Dubeninki dz. nr: 239/22			
Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis
inż. Wojciech K. Wojtanis	PDL/0046/PWOS/04	02.2007	
Sprawdzający: mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	02.2007	